



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VISTO

Presidente da Câmara

INDICAÇÃO Nº. 182 /2014

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, que providencie junto ao SAAE a **INSTALAÇÃO DE UMA TUBULAÇÃO NA CAIXA D'ÁGUA DE CÓRREGO D'ÁGUA (ANEXO I, II, III).**

JUSTIFICATIVA

A comunidade de Córrego D'água ficou sem abastecimento de água de domingo a terça-feira (16 a 18 de fevereiro), devido a queima da bomba. No dia 18 de fevereiro, O vereador PAIM acompanhando o abastecimento na caixa d'água verificou que no momento da intervenção, que estava chovendo muito, existe dificuldade para se levar a maqueira até o topo e o risco de um acidente nesta operação. Para facilitar o trabalho e evitar esforço desnecessário, solicitamos que seja **FIXADA UMA TUBULAÇÃO NA CAIXA D'ÁGUA COM ENGATE NA PARTE INFERIOR PARA ACOPLAR NO CAMINHÃO AGILIZANDO O ABASTECIMENTO. PEDIMOS TAMBÉM A LIMPEZA DO LOCAL**

Certo de sua atenção desde já agradeço e fico no aguardo de uma resposta.

Aracruz-ES, 24 de fevereiro de 2014

VEREADOR PAIM
gabinetepaim@cma.es.gov.br
(27) 9624-2566

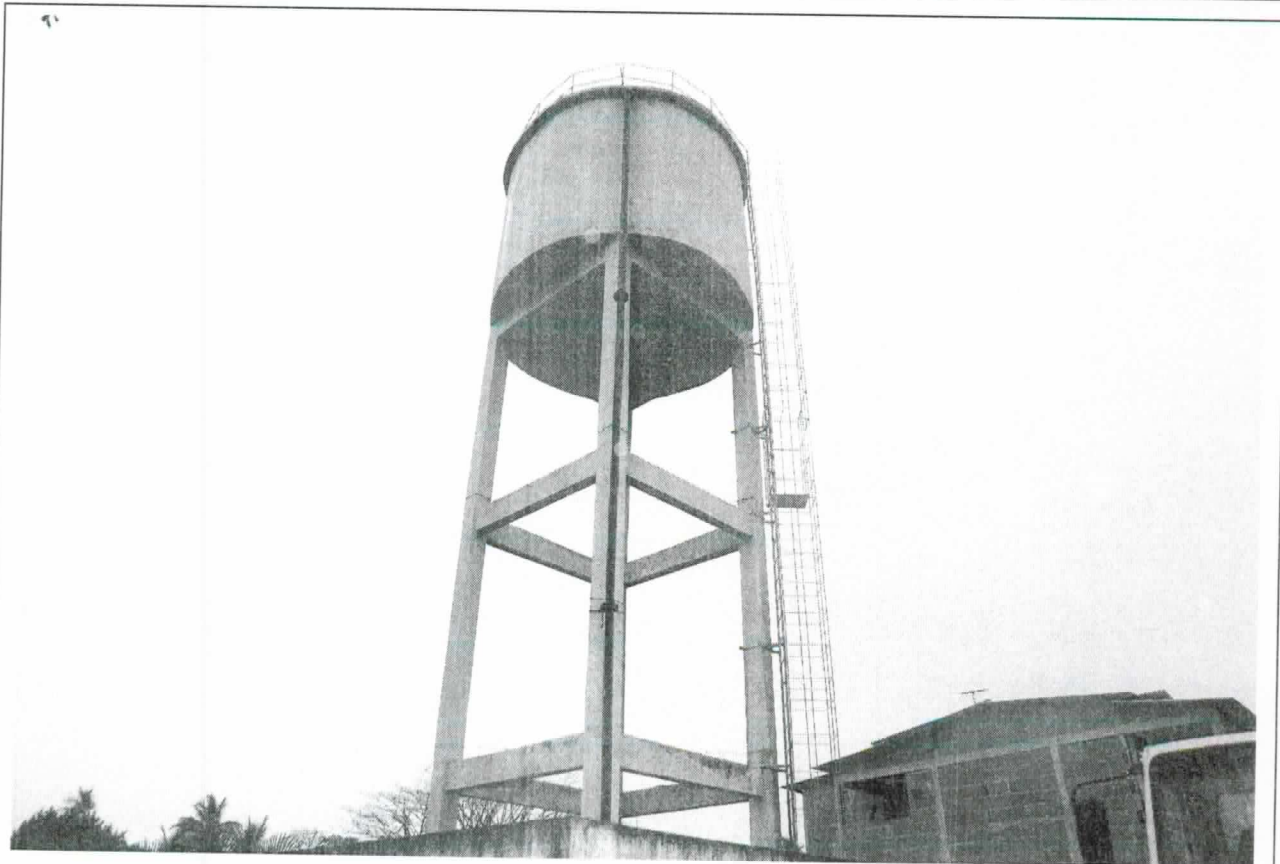
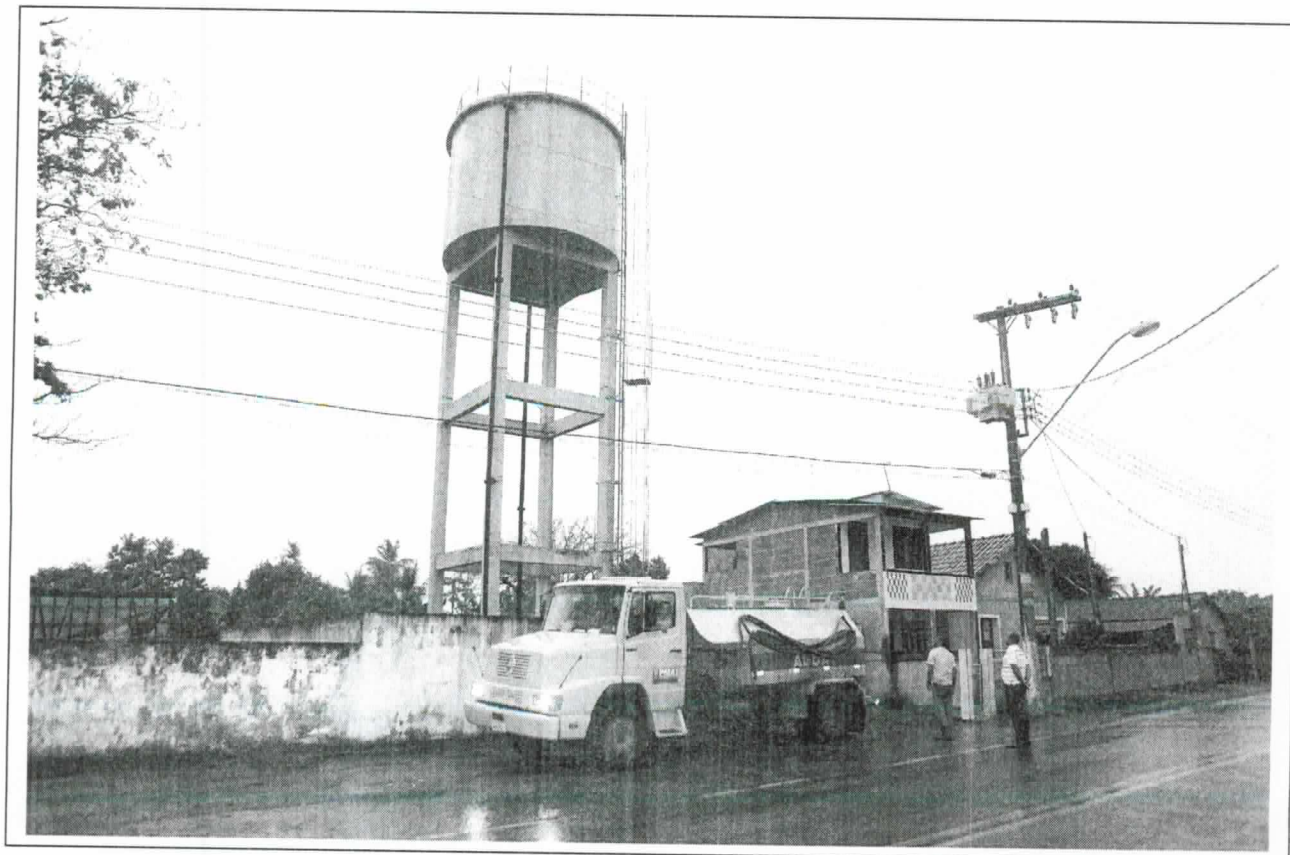

Carlos André Franca de Souza (PAIM)
Vereador PDT



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Anexo I





Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Anexo II





Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Anexo III

